


PAANO SURIIN KUNG MAY LEAD ANG INYONG LINYA NG SERBISYO NG TUBIG

Hindi gawa sa lead ang mga pangunahing linya ng tubig ng San Francisco. Gayunpaman, ang linya ng serbisyo ng tubig na nagkokonekta ng inyong bahay sa pangunahing linya ng tubig ay maaaring gawa sa lead o mga component na may lead.


Makikita rin ang lead sa mga mas lumang fixture at valve na gawa sa brass, at sa may hinang, kung saan pinagdurugtong ang dalawang tubo.

Puwede ninyong suriin ang linya ng serbisyo ng tubig kung saan ito kumokonekta sa metro ng tubig (sa ilalim ng takip ng metro na karaniwang nasa bangketa).

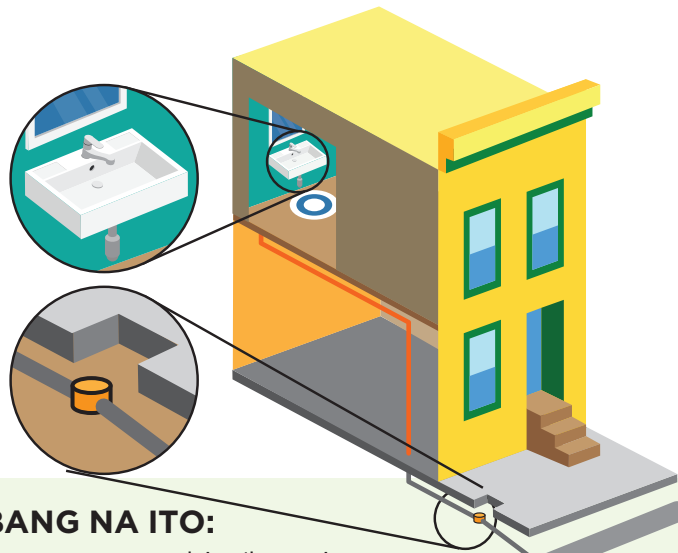

LINYA NG SERBISYO NG TUBIG


Maaaring gawa sa lead, copper, galvanized steel, o plastic.



Lead



Copper



Galvanized Steel



Plastic

SUNDIN ANG MGA HAKBANG NA ITO:

Kakailanganin ninyo ng:

- Susi o barya
- Malakas na refrigerator magnet


1. Hanapin ang metro ng tubig (karaniwang nasa bangketa sa harap ng inyong bahay). Pagkatapos magsuri para sa mga panganib, tingnan ang tubo na tumatagos sa pader sa labas ng inyong bahay at kumokonekta sa inyong metro.
2. Maingat na kaskasin ang tubo (gaya ng ginagawa mo sa ticket sa lotto) gamit ang susi o barya. Huwag gumamit ng kutsilyo o iba pang matalas na bagay. Mag-ingat para hindi mabutas ang tubo. Kung magiging makintab na kulay silver ang kinaskas, puwedeng lead o galvanized steel ito.

TANDAAN: Kung may pintura ang tubo, gumamit ng papel de liha para palabasin muna ang metal.

3. Ilagay ang magnet sa tubo. Kung didikit ang magnet, gawa sa steel ang tubo.

Ang lead ay hindi makinang, malambot, at magiging makintab at silver ang kulay kapag nakaskas.

Sa steel **LANG** didikit ang mga magnet. **HINDI** didikit ang mga ito sa lead o copper.

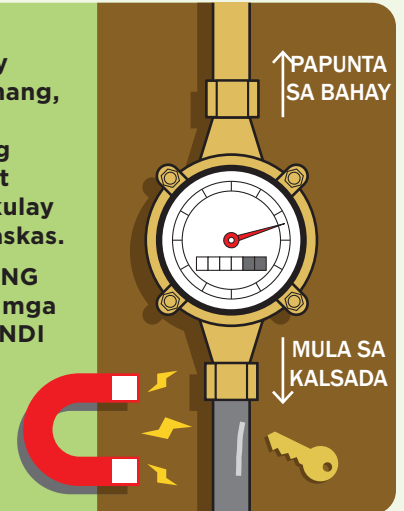

IBA PANG PARAAN PARA MALAMAN KUNG LEAD:

- Puwedeng bumili ng mga lead test kita sa inyong lokal na hardware o home improvement store. Ginagamit ang mga kit na ito para suriin kung saan gawa ang tubo—hindi ang tubig sa loob nito. Maghanap ng kit na kinikilala ng EPA.
- Puwedeng inspeksyunin ng lisensyado at may segurong tubero kung may lead ang inyong mga tubo at iba pang at iba pang plumbing. Ang pagpapalit ng mas lumang brass na gripo o valve ay isang simpleng paraan para mabawasan ang lead sa tubig.

Para sa anumang tanong tungkol sa lead sa inyong tubig:

Kung sa tingin ninyo ay gawa sa lead ang inyong linya ng serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para magpaikedyul ng appointment para makumpirma ito ng inspektor. Magbibigay ang aming tauhan ng impormasyon tungkol sa pagsusuri sa tubig, mga tip sa kaligtasan, at mga opsyon sa pagpapalit. Tumawag sa amin sa (650) 652-3100, o bisitahin kami online sa sfpucc.gov/lead.